













(別添1：消防設備図)


凡例

記号	名称
	集合警報機
	集合警報機
	自動機械式火警機(縦向き)
	煙感知器 露出 2機
	露出 2機
	白鉄口付 2機
	吊掛型露出機 3機
	警報正誤番号
	動作正誤番号
	丁字ホック
	NPL2-2C
	等配器はNPL2-4C

3F

2F



1F

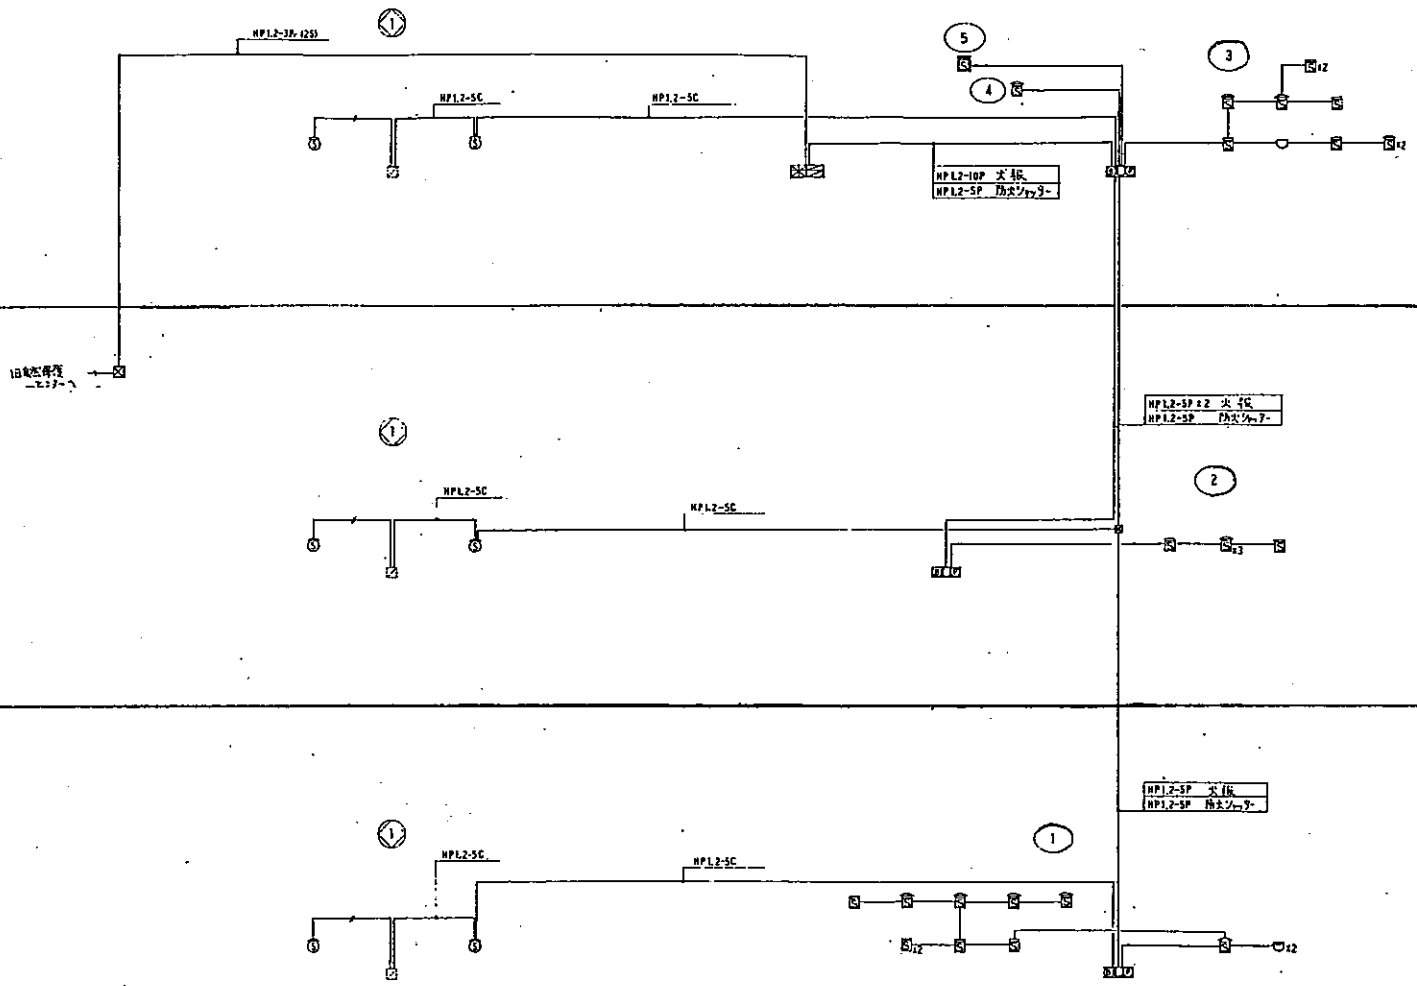


自動火災警報設備系統図

富山県建築設計監理協同組合
 理事 田洋治
 建築士事務所(9) 32号 富山県建築士会(富山) 172854号 長谷義夫


図名	火災警報設備系統図	図番	E-15
工程名	富山県立自然環境センター(仮称)新築建築工事	図種	消防
図号	15	図名	火災警報設備系統図

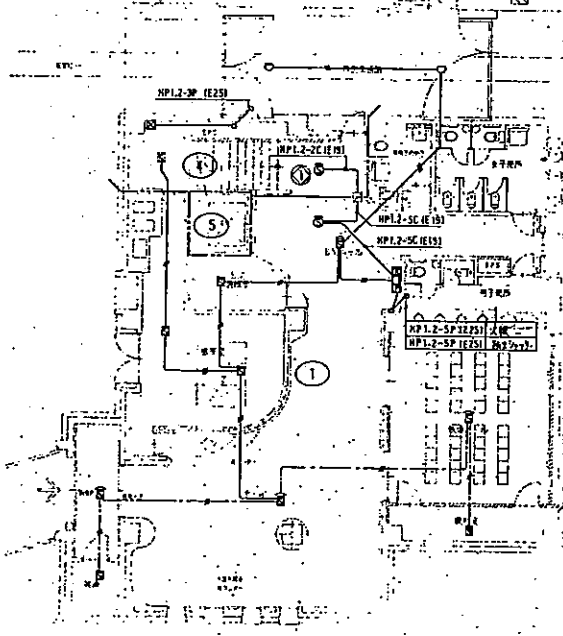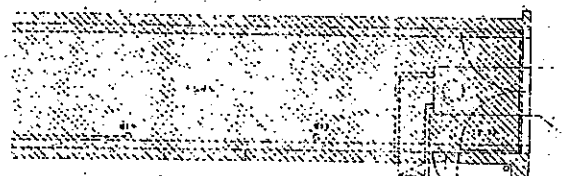

当配線系統は3相4線
 配線系統は
 配線系統は
 防火区画内設備用は耐火ケーブルを使用

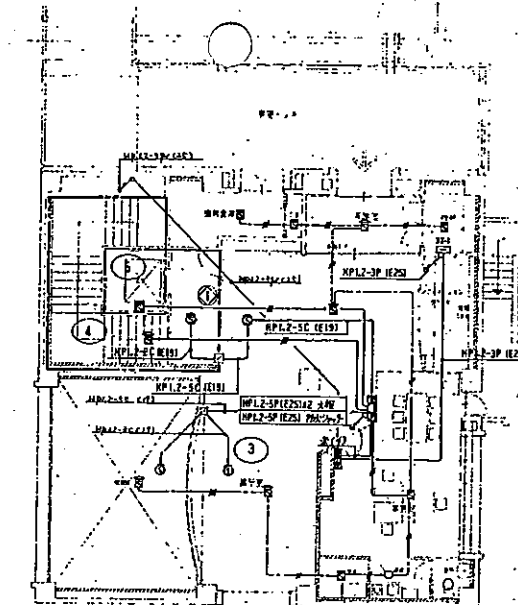

NPL2-SP (E25) 大機
 NPL2-SC (E19) 小機

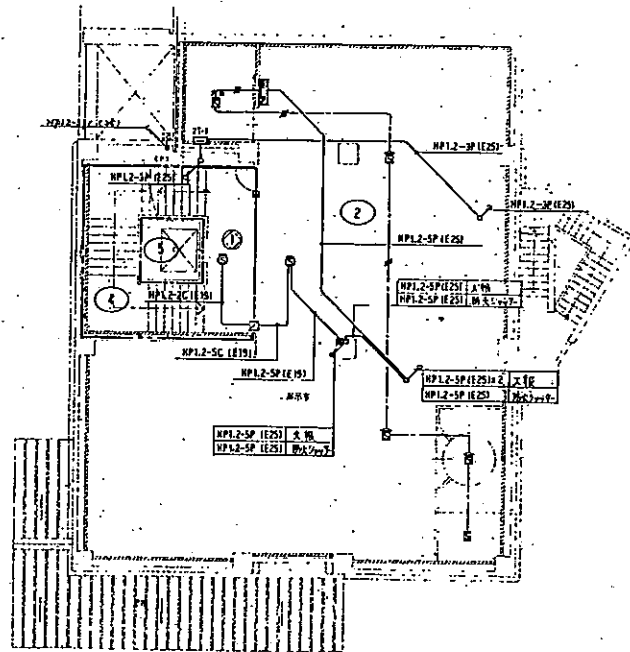

富山県建築設計監理協同組合 理事長 田洋海 富山県富山市住野7番1号 電話 (0764) 32-9785(代)		図名 火災検知設備配線図	工事名 新立山警察署増築工事(仮称)新築電気設備工事	図面番号 E-16
設計 監理 図 1/100	図 1/100	図 1/100	図 1/100	図 1/100