

住宅敷地内等で工事をされる皆様へ




**ガス管の位置確認と  
容器・バルク貯槽の  
事前撤去はお済みですか？**

工事前に  
ガス埋設状況の  
確認を必ずしてください！

(※現場立ち会いの場合、費用がかかることもございます。)

ガス管の確認は  
**無償**

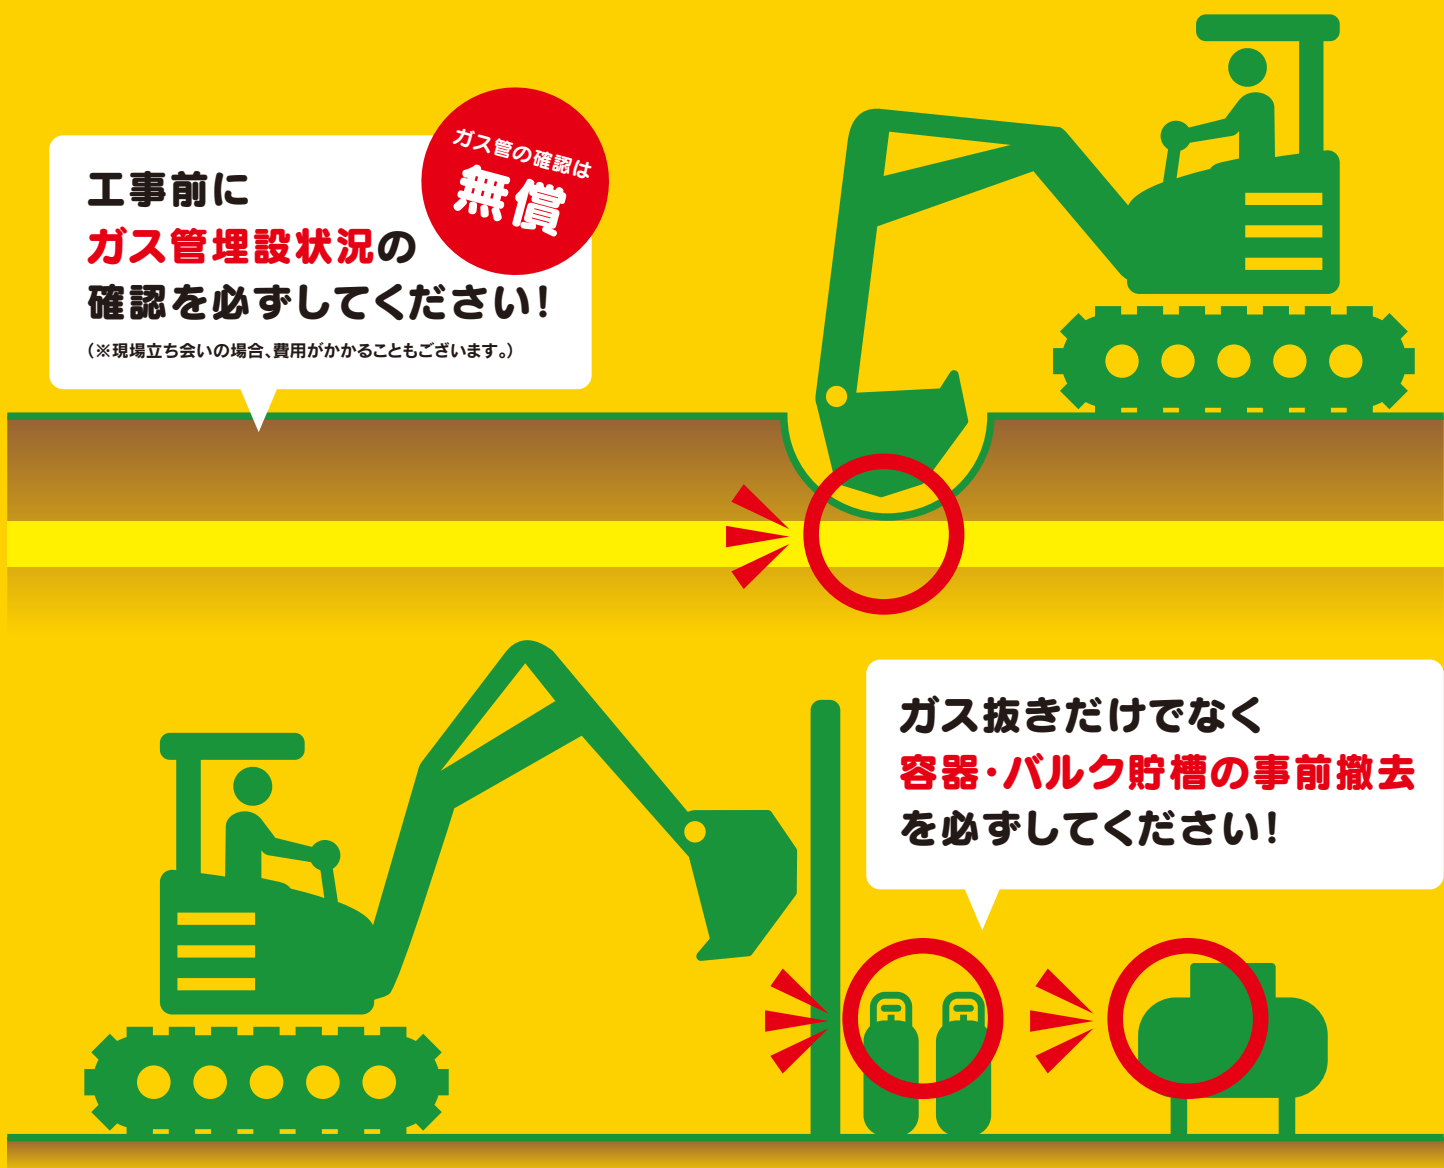

ガス抜きだけでなく  
容器・バルク貯槽の事前撤去  
を必ずしてください！



## ガス管、容器・バルク貯槽破損による事故防止のために

### ✓ ガス管の埋設位置の確認をする

- 工事をはじめる前に**ガス管の有無や位置、使用状況を確認**しましょう。

無償

ガス管の確認は費用がかかりません。  
(※現場立ち会いの場合、費用がかかることも  
ございます。)

### ✓ 容器・バルク貯槽の有無を確認をする

- 工事をはじめる前に工事敷地内の**容器・バルク貯槽の有無や位置、使用状況を確認**しましょう。

### ✓ 試掘をする

- 位置情報を確認できましたら、試掘で正確な位置を把握し、結果をスプレーなどで明示しましょう。

### ✓ 作業員全員に周知する

- 確認した情報は工事に参加する作業員全員で共有しましょう。




### ✓ ガス管付近は手掘で作業をする

- 火気や電動工具の使用を避け、破損しないように**手掘り**で慎重に作業  
しましょう。

注意

- 表示杭や標識シートの周辺にはガス管が埋設されています。
- 敷地内の埋設ガス管は車道部の埋設管よりも浅い場所にあることが  
多いため、特に注意しましょう。

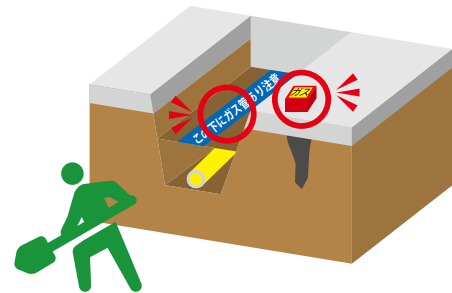

### ✓ 異変を感じたらすぐ連絡をする

- ガス臭いと感じたときは作業を中止し、**すぐにガス販売事業者  
に連絡**しましょう。
- 漏えいを止めるために**掘削穴に入ることは酸欠のおそれがあり、  
非常に危険**です。(要注意です。)

注意

平成27年11月 県内で死亡事故が発生

住宅団地で下水道引き込み工事中に、**ガス管理埋設  
表示杭付近を重機で掘削**した際、埋設ガス管を破損  
し、LPガスが漏えい。応急処置のため掘削穴に入っ  
た作業員1名が酸欠により死亡しました。

### ✓ 必要に応じて消防、警察へ通報する

- 必要に応じて消防、警察に通報するほか、周辺住民への周知・避難勧告を行いましょ



万が一ガス管を破損したらガス販売事業者へ連絡を!

富山県危機管理局消防課

TEL.076-444-4588

富山県 消防課

検索

一般社団法人富山県エルピーガス協会

TEL.076-441-6993

<http://www.toyamalp.jp/>

(販売店連絡先)